



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

HZBP-54kVA/54kV 变频串联谐振试验成套装置

产
品
说
明
书

武汉赫兹电力设备有限公司

尊敬的顾客：

感谢您购买本公司 HZBP-54kVA/54kV 变频串联谐振试验成套装置。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

为了防止火灾或人身伤害，只有合格的技术人员才可执行维修。

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

——安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

第一章 产品概述

该装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS 等的交流耐压试验，具有较宽的适用范围，是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。

该装置主要由变频控制电源、激励变压器、电抗器、电容分压器、补偿电容器（选配）组成。

串联谐振在电力系统中应用的优点：

1、所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的，在整个系统中，电源只需要提供系统中有功消耗的部分，因此，试验所需的电源功率只有试验容量的 $1/Q$ 。

2、设备的重量和体积大大减少。串联谐振电源中，不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器，而且，谐振励磁电源只需试验容量的 $1/Q$ ，使得系统重量和体积大大减少，一般为普通试验装置的 $1/10-1/30$ 。

3、改善输出电压的波形。谐振电源是谐振式滤波电路，能改善输出电压的波形畸变，获得很好的正弦波形，有效的防止了谐波峰值对试品的误击穿。

4、防止大的短路电流烧伤故障点。在串联谐振状态，当试品的绝缘弱点被击穿时，电路立即脱谐，回路电流迅速下降为正常试验电流的 $1/Q$ 。而并联谐振或者试验变压器方式做耐压试验时，击穿电流立即上升几十倍，两者相比，短路电流与击穿电流相差数百倍。所以，串联谐振能有效的找到绝缘弱点，又不存在大的短路电流烧伤故障点的隐患。

5、不会出现任何恢复过电压。试品发生击穿时，因失去谐振条件，高电压也立即消失，电弧即刻熄灭，且恢复电压的再建立过程很长，很容易在再次达到闪络

电压前断开电源，这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程，其过程长，而且，不会出现任何恢复过电压。

变频串联谐振试验装置主要功能及其技术特点：

1、装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐（闪络）等保护功能，过压过流保护值可以根据用户需要整定，试品闪络时闪络保护动作，以保护试品。

2、整个装置单件重量很轻，便于现场使用。

3、装置具有三种工作模式，方便用户根据现场情况灵活选择，提高试验速度。

工作模式为：**全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式。**

4、能存储和异地打印数据，存入的数据编号是数字，方便的帮助用户识别和查找。

5、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定，同时液晶大屏幕显示扫描曲线，方便使用者直观了解是否找到谐振点。

6、采用了 DSP 平台技术，可以方便的根据用户需要增减功能和升级，也使得人机交换界面更为人性化。

第二章 串联谐振原理

本篇将和大家讨论串联谐振的原理，并分析串联谐振现象的一些特征，探索串联谐振现象的一些基本规律，以便在应用中能更自如的使用串联谐振和分析在试验过程中发生的一些现象。

一、串联谐振的产生



谐振是由 R、L、C 元件组成的电路在一定条件下发生的一种特殊现象。首先，我们来分析 R、L、C 串联电路发生谐振的条件和谐振时电路的特性。图 1 所示 R、L、C 串联电路，在正弦电压 U 作用下，其复阻抗：



$$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = R + j(X_L - X_C) = R + jX$$

式中电抗 $X = X_L - X_C$ 是角频率 ω 的函数， X 随 ω 变化的情况如图 2 所示。当 ω 从零开始向 ∞ 变化时， X 从 $-\infty$ 向 $+\infty$ 变化，在 $\omega < \omega_0$ 时、 $X < 0$ ，电路为容性；在 $\omega > \omega_0$ 时， $X > 0$ ，电路为感性；在 $\omega = \omega_0$ 时

$$X(\omega_0) = \omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0$$

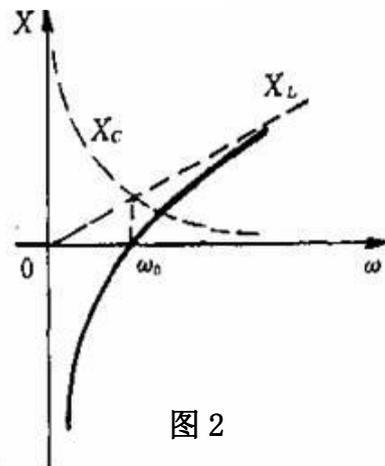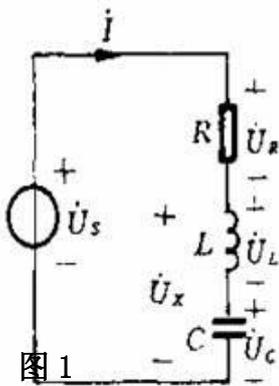

此时电路阻抗 $Z(\omega_0) = R$ 为纯电阻。电压和电流同相，我们将电路此时的工作状态称为谐振。由于这种谐振发生在 R、L、C 串联电路中，所以又称为串联谐振。式 1 就是串联电路发生谐振的条件。由此式可求得谐振角频率 ω_0 如下：

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

谐振频率为

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

由此可知，串联电路的谐振频率是由电路自身参数 L、C 决定的，与外部条件无关，故又称电路的固有频率。当电源频率一定时，可以调节电路参数 L 或 C，使电路固有频率与电源频率一致而发生谐振；在电路参数一定时，可以改变电源频率使之与电路固有频率一致而发生谐振。

二、串联谐振的品质因数



串联电路谐振时，其电抗 $X(\omega_0) = 0$ ，所以电路的复阻抗

$$Z(\omega_0) = R$$

呈现为一个纯电阻，而且阻抗为最小值。谐振时，虽然电抗 $X = X_L - X_C = 0$ ，但感抗与容抗均不为零，只是二者相等。我们称谐振时的感抗或容抗为串联谐振电路的特性阻抗，记为 ρ ，即

$$\rho = \omega_0 L \left(= \frac{1}{\omega_0 C} \right) = \frac{1}{\sqrt{LC}} \cdot L = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

ρ 的单位为欧姆，它是一个由电路参数 L 、 C 决定的量，与频率无关。

工程上常用特性阻抗与电阻的比值来表征谐振电路的性能，并称此比值为串联电路的品质因数，用 Q 表示，即

$$Q = \frac{\rho}{R} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

品质因数又称共振系数，有时简称为 Q 值。它是由电路参数 R 、 L 、 C 共同决定的一个无量纲的量。

三、串联谐振时的电压关系

谐振时各元件的电压分别为

$$\begin{aligned} \dot{U}_{RO} &= R \dot{I}_0 = \dot{U}_s \\ \dot{U}_{LO} &= j\omega_0 L \dot{I}_0 = j\omega_0 L \frac{\dot{U}_s}{R} = jQ \dot{U}_s \\ \dot{U}_{CO} &= j \frac{1}{\omega_0 C} \dot{I}_0 = -j \frac{1}{\omega_0 C} \frac{\dot{U}_s}{R} = -jQ \dot{U}_s \end{aligned}$$

即谐振时电感电压和电容电压有效值相等，均为外施电压的 Q 倍，但电感电压超前外施电压 90° ，电容电压滞后外施电压 90° ，总的电抗电压为 0。在电路 Q 值较高时，电感电压和电容电压的数值都将远大于外施电压的值，所以串联谐振又称电压谐振。

常见的试品如变压器、GIS 系统、SF6 断路器、电流互感器、电力电缆、套管

等均为容性，系统配备的电抗器为感性，试验时先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振，再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振，变频电源较小的输出电压就可在试品上产生较高的试验电压。

在实际现场应用中试品上的高压电压和低压电压遵循以下公式：

$$U_{\text{试}} = QU_{\text{激}}$$

其中： $U_{\text{试}}$ 为高压谐振试验电压， Q 为系统串联谐振的品质因数， $U_{\text{激}}$ 为激励变压器输出电压。

例如：假设系统串联谐振的品质因数 Q 为30，激励变压器选择16kV的抽头，激励变压器额定输入电压为400V，如果激励变压器输入电压为100V时，高压电压计算步骤如下：

①计算激励变压器变比

激励变压器变比 N =激励变压器所选抽头电压/输入额定电压

即： $N=16\text{kV}/400\text{V}=16000/400=40$

②计算激励变压器输出电压

激励变压器输出电压=激励变压器输入电压*激励变压器变比

即： $U_{\text{激}}=100\text{V}*40=4\text{kV}$

③计算高压谐振试验电压

高压谐振试验电压=激励变压器输出电压*系统品质因数


即： $U_{\text{试}}=4\text{kV}*30=120\text{kV}$

故系统最终的高压谐振试验电压为120kV。




第三章 变频串联谐振试验装置应用

(一) 变频串联谐振交流耐压装置接线示意图

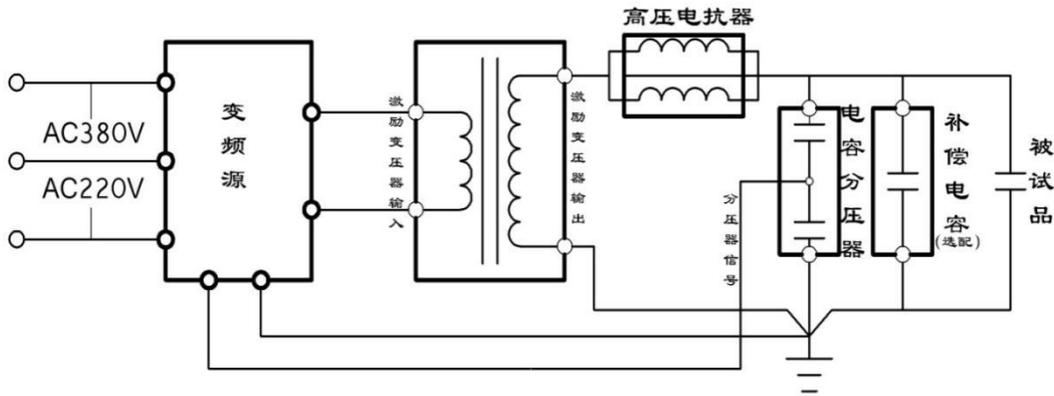

变频串联谐振试验接线图

(二) 交联乙烯电缆的交流耐压

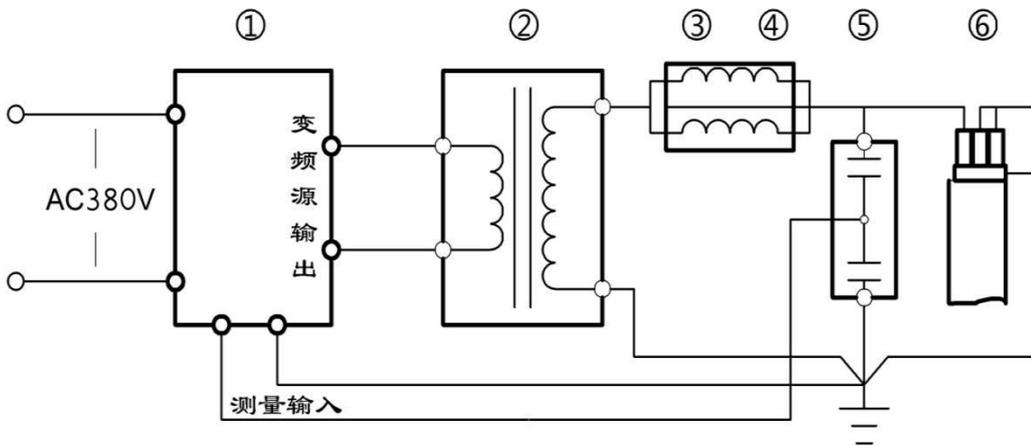

电缆耐压试验接线图

- ①变频电源 ②激励变压器 ③电抗器 ④电抗器
- ⑤分压器 ⑥试品电缆


(三) 变压器等的交流耐压试验



变压器耐压试验接线图

- ①变频电源 ②激励变压器 ③电抗器 ④电抗器
⑤分压器 ⑥补偿电容(选配) ⑦试品变压器

(四) 发电机等的交流耐压试验

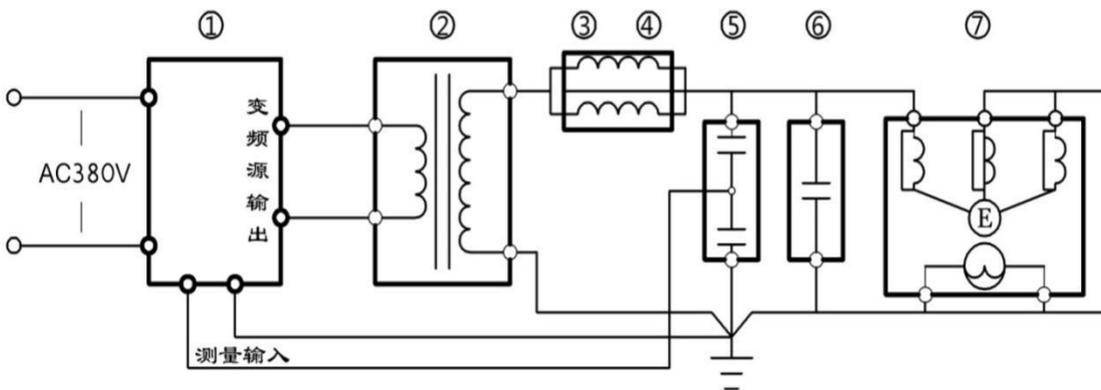

发电机耐压试验接线图

- ①变频电源 ②激励变压器 ③电抗器 ④电抗器
⑤分压器 ⑥补偿电容(选配) ⑦试品发电机

第四章 变频电源详细使用介绍

3.1 设备基本说明



3.1.1 电源

☞ 将380V/220V直接与变频电源的“输入”连接。

3.1.2 操作面板说明

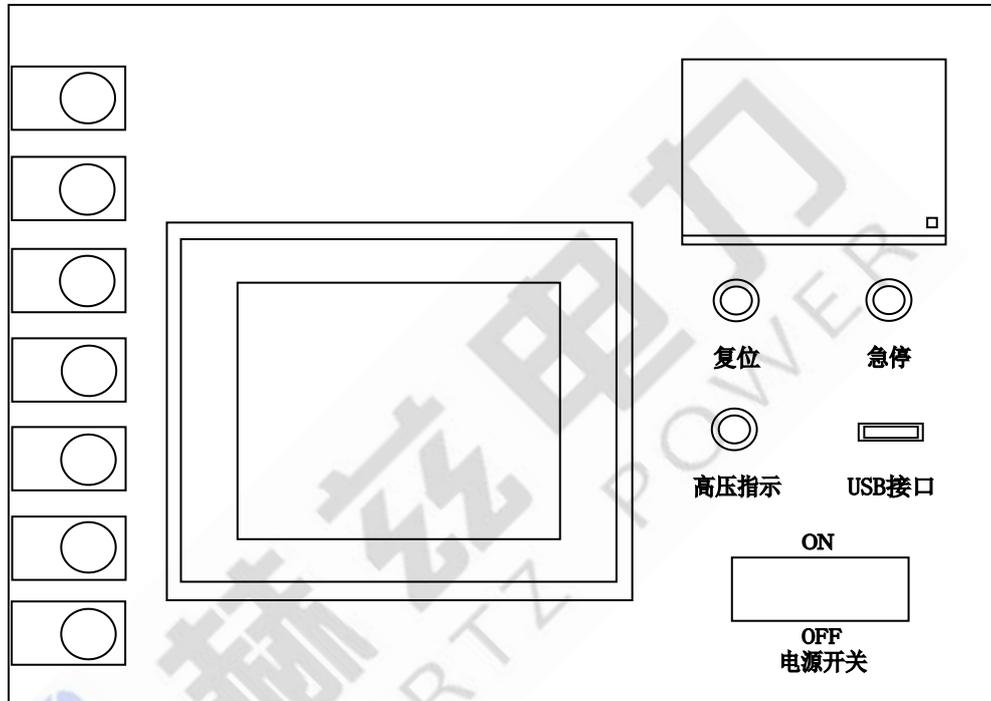


图 1

- ☞ **电源开关：**负责变频电源部分的电源供给。
- ☞ **高压指示：**变频电源启动指示。
- ☞ **复位：**负载失谐、变频源过热以及其它保护动作后的故障复位。
- ☞ **急停：**发生紧急情况的应急中断按键。
- ☞ **分压器信号：**用于接入分压器低压臂，最大电压 100V，输入阻抗 10M。
- ☞ **接地：**用于系统安全接地。
- ☞ **USB 接口：**用于接入 U 盘查询资料或接入鼠标代替触摸操作。
- ☞ **液晶显示器：**用于系统各参数、波形、菜单等的显示。
- ☞ **输入：**电源接入，三相 380V \pm 10%或单相 220V \pm 10%（45-64Hz）；当电源为 380V 时，接 A, B, C 三相，可做额定负载试验；当电源为 220V 时，接 A, C 二相，只可

做 1/2 负载试验。

∞ 输出：变频电源输出至激励变压器输入。

3.1.3 接通电源

变频电源操作箱在通电后合上“电源开关”，液晶屏点亮显示。

注意：仪器两侧开孔处的风扇在运行则表示仪器内部功率器件正常工作，否则表示仪器内部过热或上次试验时没有复位。此时应该切断电源，将仪器置于通风处静置1小时左右，待内部适当降低温度后再启动电源。

当风扇经常性的不启动时，建议立即与厂家联系。

当设备出现不可恢复性故障时，请不要自行拆卸仪器。

3.2 触摸屏显示器

变频电源的控制屏幕为全触摸屏，只需要在屏幕上要操作的位置轻轻点击，即可以进行操作。

3.2.1 开机后，显示界面如图2所示。





图2

3.2.2 点击“参数配置”后，显示界面如图3所示。



图3

☞ **起始频率**: 选择自动调谐时的启动频率，下限频率为 20Hz，上限频率为 250Hz。

为了保证扫描准确度“起始频率”必须比“终止频率”小 50Hz。

☞ **终止频率**: 选择自动调谐时的结束频率，下限频率为 70Hz，上限频率为 300Hz。

为了保证扫描准确度“终止频率”必须比“起始频率”大 50Hz。

1. 设置“起始频率”不可高于“终止频率”-50Hz。



2. 当第一次试验时建议采用 20Hz~300Hz 进行扫描。

3. 当已经知道大概频率范围时，可以选定在适当的频率段扫描，以减少试验时间。

∞ **起始电压：**调谐时输出电压的初始值。输入范围为 5-100V。

1. 对 Q 值较低的试品如发电机、电动机、架空母线，初始值设定为 20~30V；

2. 对 Q 值较高的试品如电力电缆、变压器、GIS 等，初始值设定为 15~20V。

∞ **第一阶段试验电压：**设置试验电压的第一阶段值。

∞ **第一阶段试验时间：**设置第一阶段试验电压的耐压时间。

∞ **第二阶段试验电压：**设置试验电压的第二阶段值。

∞ **第二阶段试验时间：**设置第二阶段试验电压的耐压时间。

∞ **第三阶段试验电压：**设置试验电压的第三阶段值。

∞ **第三阶段试验时间：**设置第三阶段试验电压的耐压时间。

我们的电压跟踪系统具备自动校核较大电压波动的功能，但电网电压的波动幅度较小时，由此而引起的高压电压的波动也在仪器的捕捉范围内，因此，我们强烈建议在设置试验电压时，将“**试验电压**”的数值设定为比要施加的试验电压低 2% U_e 。

如果没有阶段性耐压试验时，只需设置一个阶段试验电压值和相应的试验时间，其它阶段试验电压和试验时间设为 0。

∞ **分压器变比：**电容分压器的分压变比，一般为 1000:1，“分压器变比”设置为 1000。（也可能为 3000:1, 出厂已设置好客户无需更改）

∞ **过压保护：**设置试验电压的极限值。电压超过时自动终止试验，一般比试验电压高 10%，最高可设置为额定电压的 1.2 倍。当试验电压发生变化时，过压保

护会自动进行更新。

∞ **过流保护**：设置低压输出电流的最高值。在不知道实际试验电流的情况下，一般将其设置成装置额定电流。

∞ **闪络保护**：实际闪络保护电压值，设置最大值为阶段试验电压的最大值；默认值为阶段试验电压最大值的 0.4 倍。当阶段试验电压发生改变时，闪络保护电压会自动更新。 客户可以根据现场试验情况进行修改。

∞ **帮助**：提供设置“试验参数”时的注意事项。

点击“帮助”后，显示界面如图 4 所示。

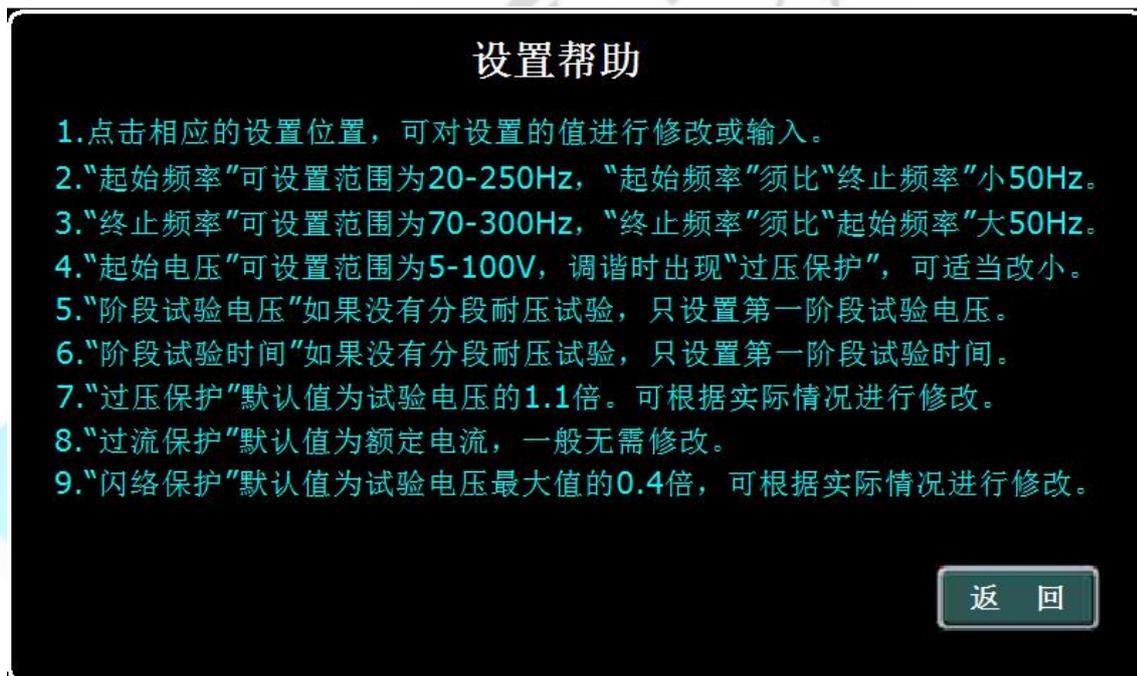


图 4

∞ **自动试验**：当“参数配置”设置完时，点击“自动试验”，进入“自动试验”界面，显示界面如图 5 所示。

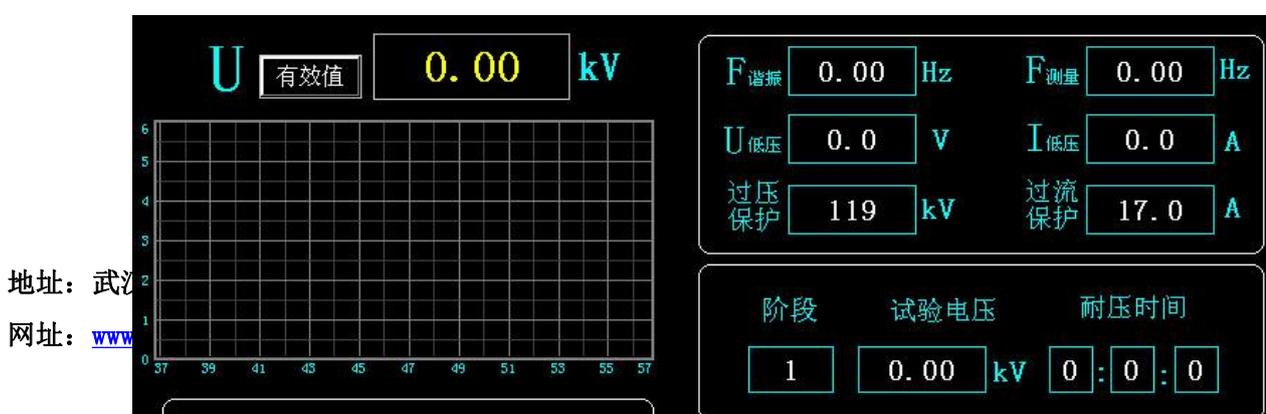




图 5

点击“开始试验”，系统自动寻找谐振点，右下角提示“调谐中...”，如有异常情况，请点击“紧急停机”；白色代表电压曲线，显示界面如图 6 所示。

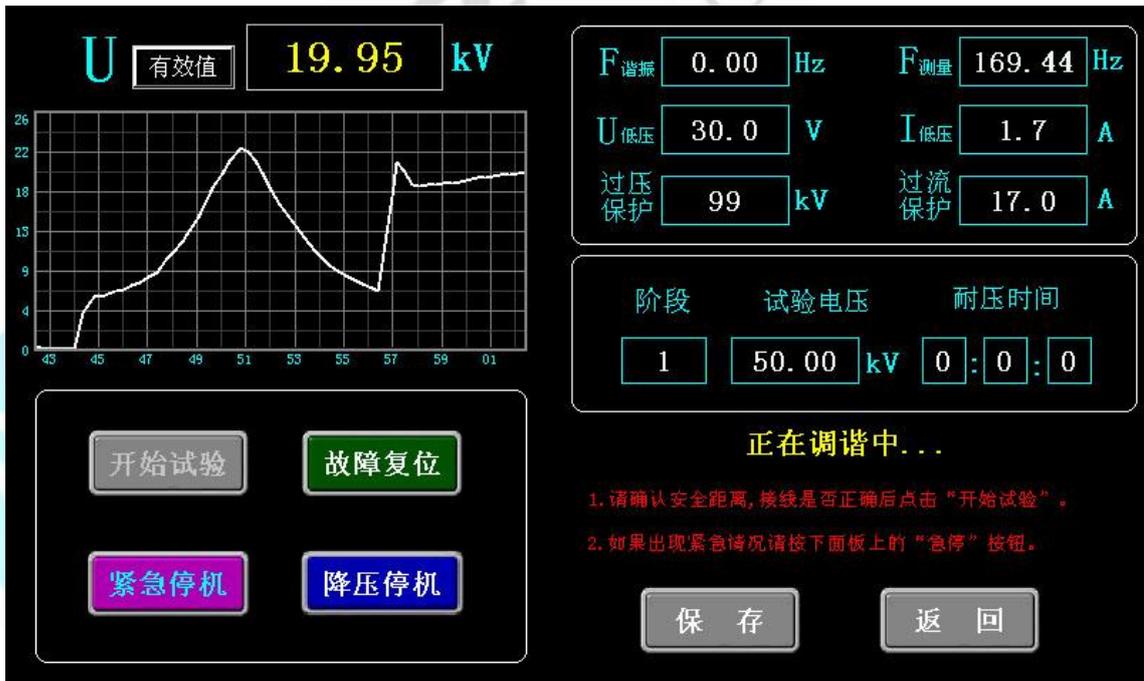


图6

找到谐振点后，系统自动升压，右下角提示“升压中...”，如有异常情况，请点击“紧急停机”；显示界面如图7所示。

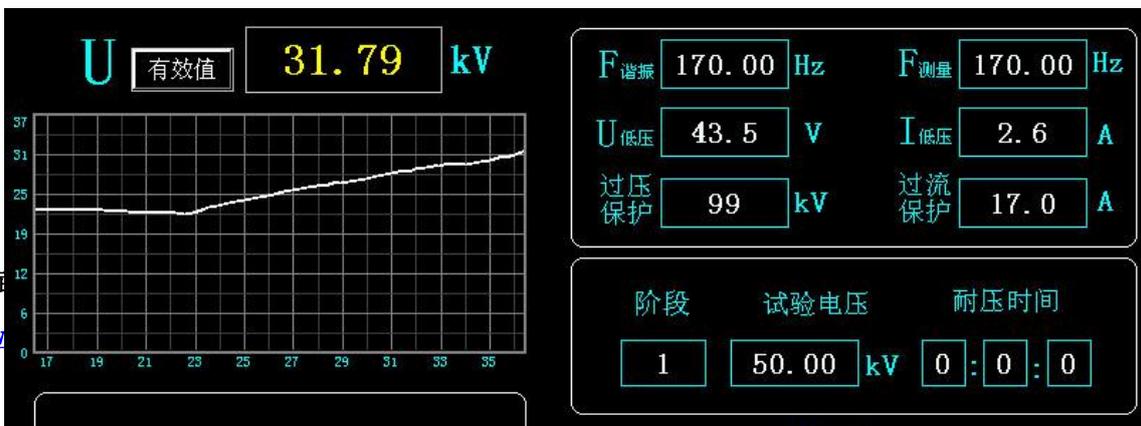




图7

当 $U_{\text{有效值}}$ 电压升到试验的耐压值时，系统自动耐压计时，右下角提示“第一阶段试验中…”或者“第二阶段试验中…”，如有异常情况，请点击“紧急停机”；显示界面如图8所示。

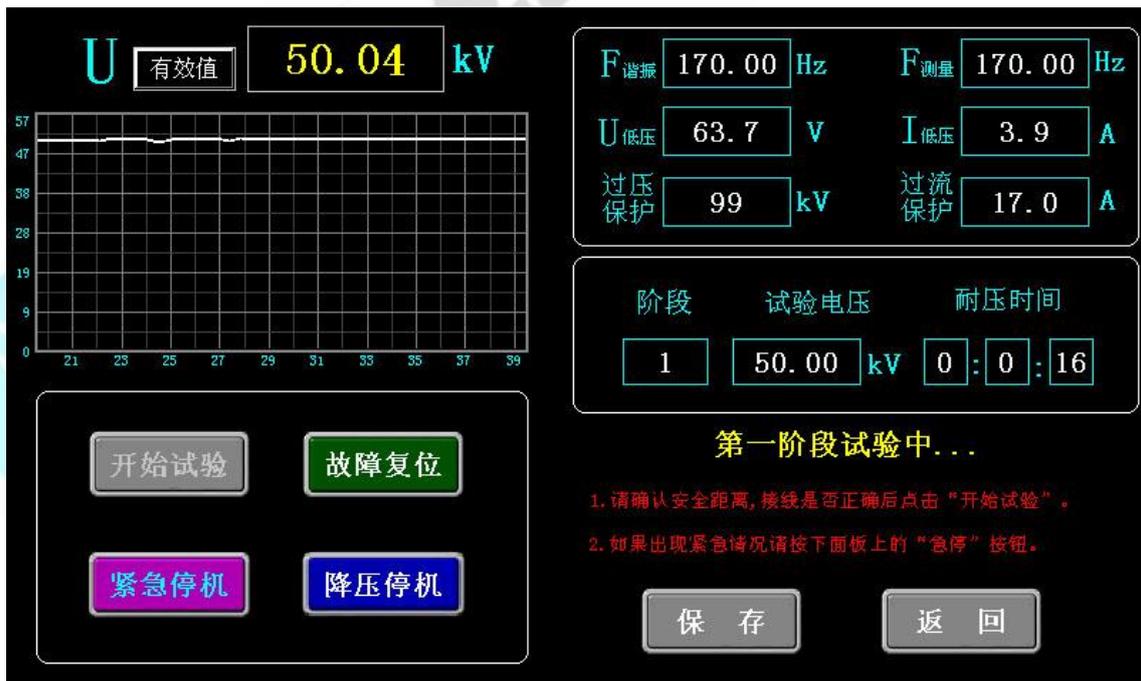


图 8

当计时到设置的耐压时间时，系统自动降压，右下角提示“降压中”，如有异常情况，请点击“紧急停机”；显示界面如图9所示。





图9

当 $U_{\text{有效值}}$ 电压降至0时，右下角提示“停机状态”，显示界面如图10所示。

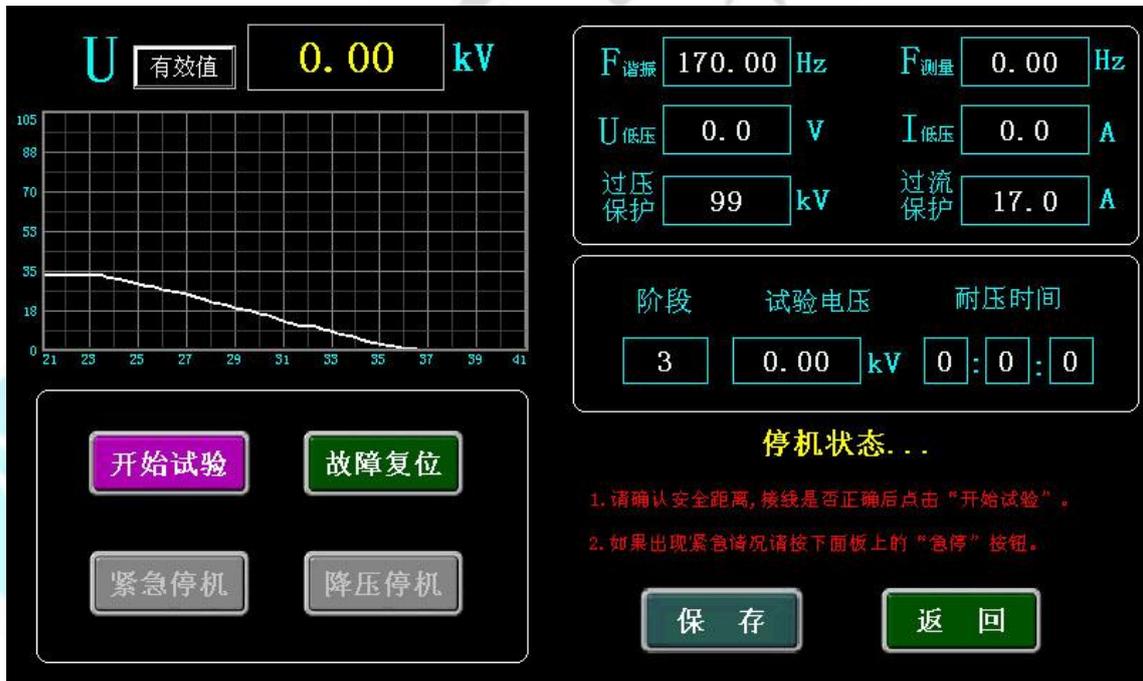


图10

此时可以点击“保存”按钮，显示界面如图11所示。可以在对应试验阶段输





图11

此时点击确定, 可以对数据进行保存并进入到保存数据预览界面如图 12 所示。

(打印功能为选配)



图12

☞ 手动试验: 当“试验参数”设置完时, 点击“手动试验”, 进入“手动试验”界面, 显示界面如图 13 所示。

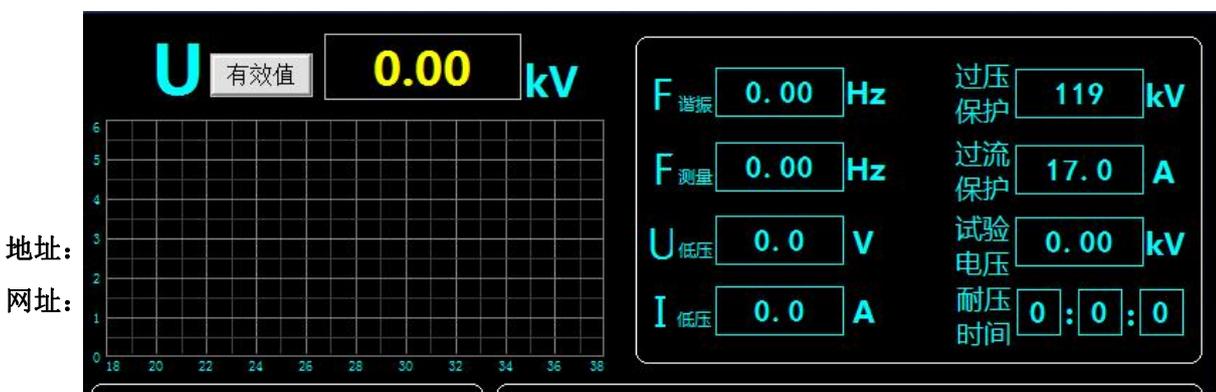


图13

点击“开始试验”，如需要自动找谐振点，点击“调谐”，系统自动寻找谐振点，白线代表电压曲线，显示界面如图14所示。

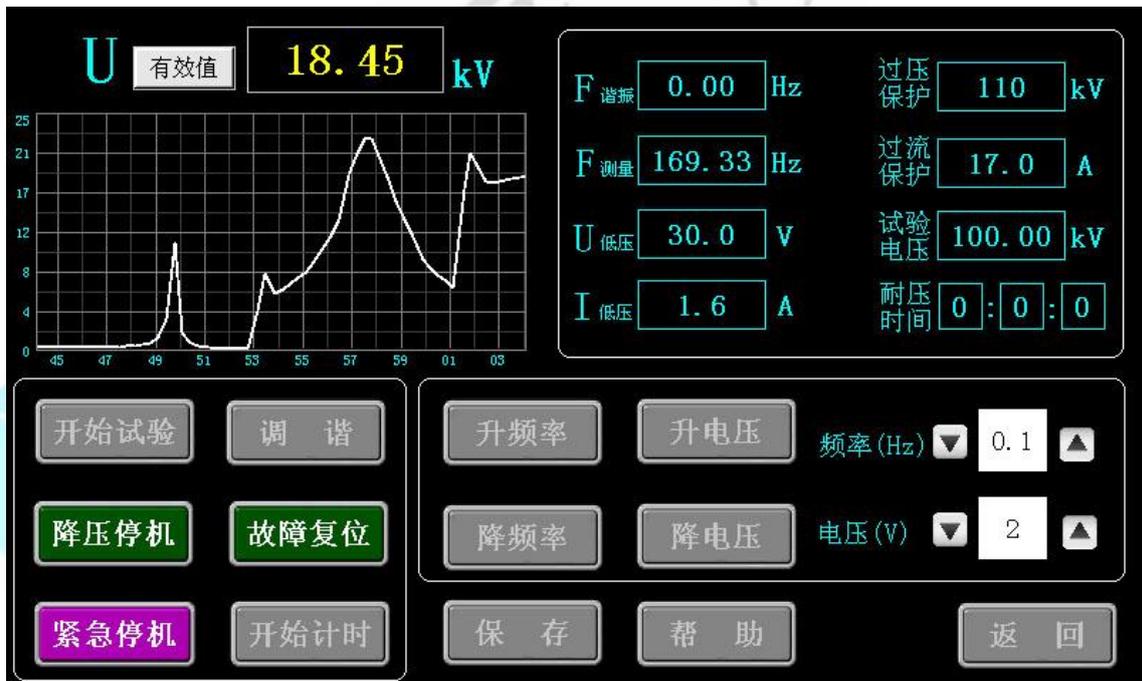


图14

如无需自动找谐振点，先点击“升电压”，将“U_{低压}”升到30V，再点击“升频率”来找谐振点，找到谐振点后，点击“升电压”，显示界面如图15所示。

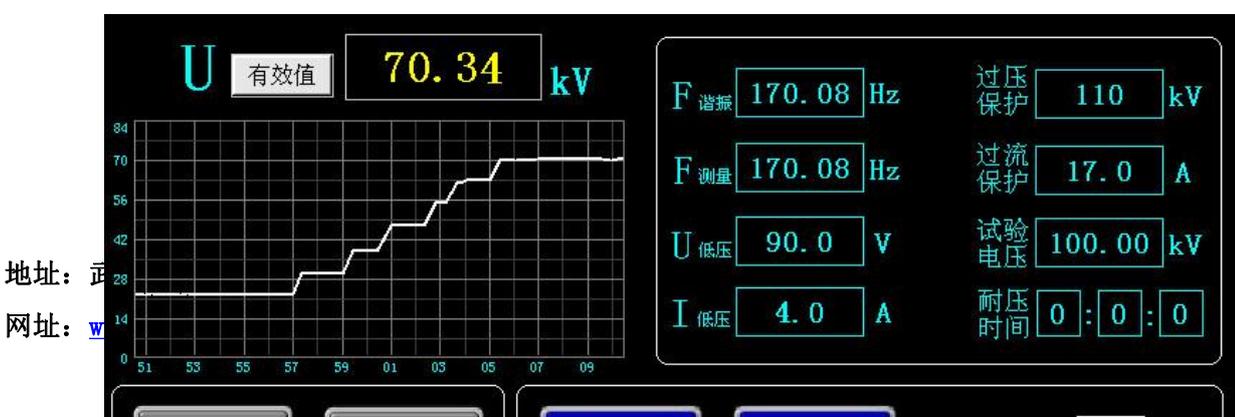




图15

当 $U_{\text{有效值}}$ 电压升到设置的耐压值时，点击“开始计时”，系统开始计时。显示界面如图16所示。



图 16

当“耐压时间”计时停止后，点击“降压停机”，系统自动降压，显示界面如图17所示。

地址：
网址：

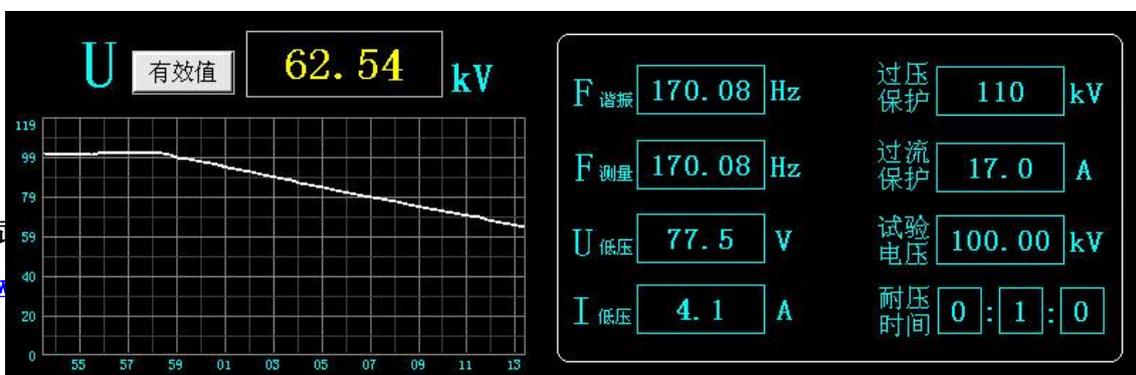


图 17

如果需要保存数据, 可以在耐压时间计时停止后, 再“降压停机”, 当 $U_{\text{有效值}}$ 电压降压至0时, 试验完成。点击“保存”, 来进行数据保存如图18所示。



图18

此时点击“确定”, 对数据进行保存并进入预览界面如图19所示, 点击“取消”退出不进行保存。(打印功能为选配)





图 19

如在试验过程中遇到紧急情况时，点击“紧急停机”。在手动升压和手动调频时，可根据试验情况选择电压调节步长和频率调节步长。

☞ **数据查询：**降压后返回主界面点击“数据查询”；显示界面如图20所示。



图 20

选择需要查看的“记录编号”，并点击“打开文件”按钮打开该条记录；如图 21 所示。（打印功能为选配）



图 21

如果需要将试验记录全部导出, 插入 U 盘, 等待 U 盘识别后, 点击“导出数据”即可以把当页试验记录输入到 U 盘。如果导出成功如图 22 所示。



图 22

☞ **参数计算:** 计算电感, 电容, 频率的参数, 点击“参数计算”, 显示界面如图 23 所示。

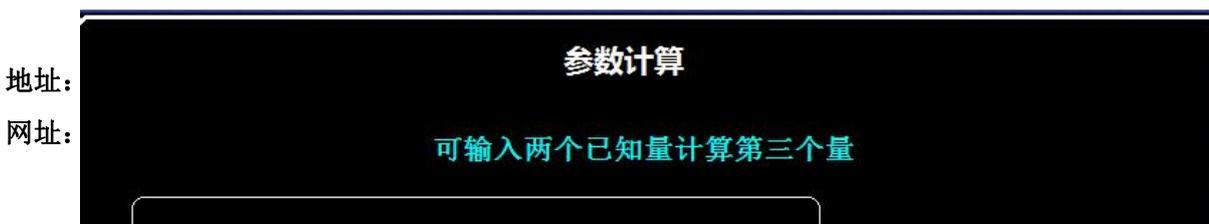





图 23

第五章 上位机软件操作方法

4.1 上位机软件使用方法

1. 打开所配U盘中“上位机软件”文件夹，可以看到软件“bpxz.exe”，打开该软件。

2. 配套上位机软件运行界面如下图所示。

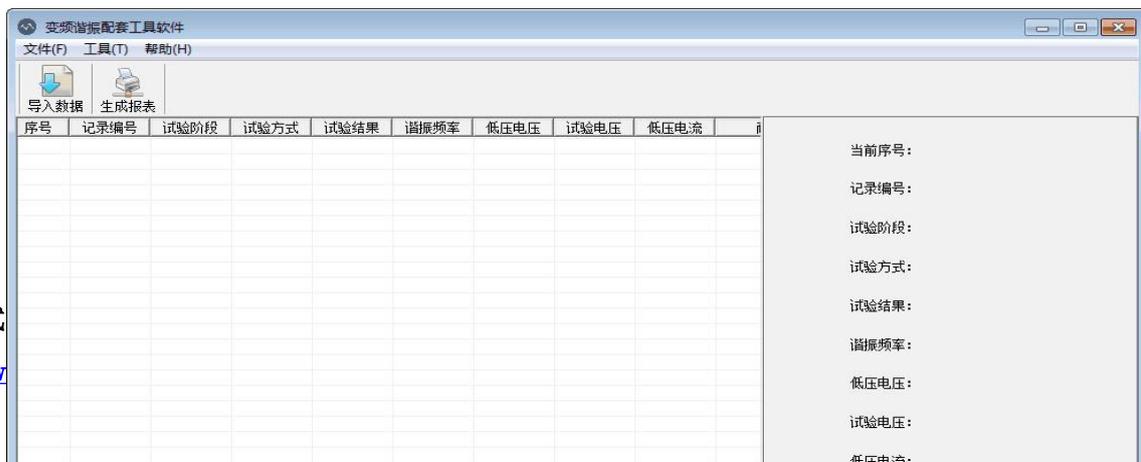


地址：武


网址：[ww](#)




3. 点击左上角“导入数据”图标，弹出如下图所示。

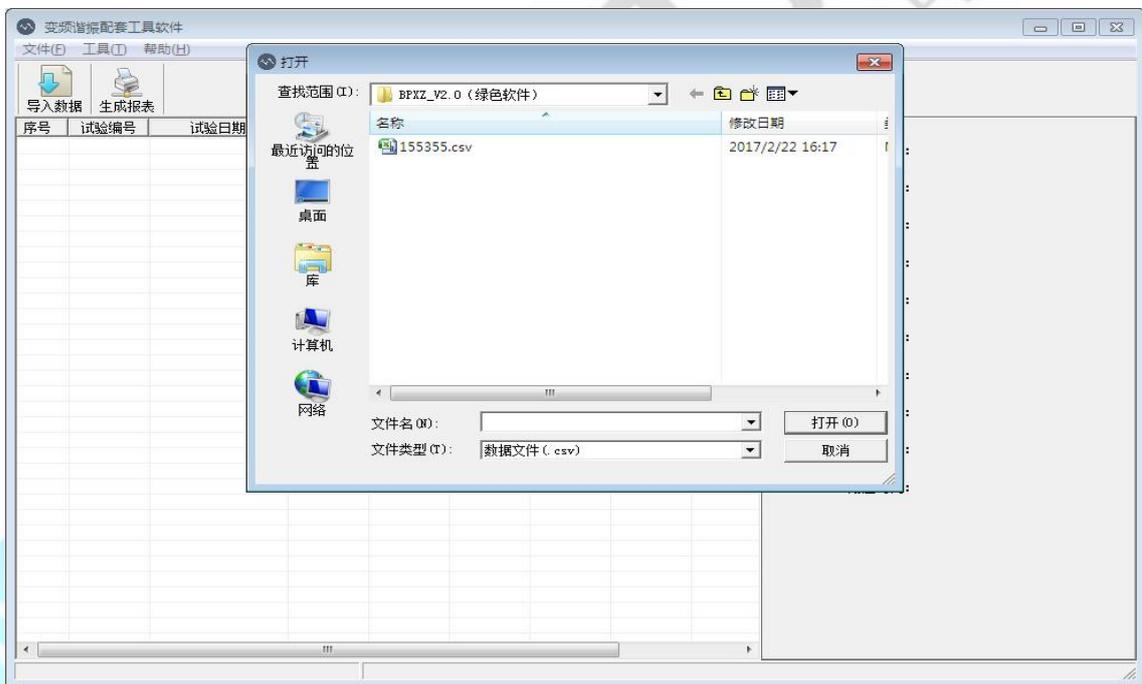

4. 选择转存出来的那个文件，文件名为“数据记录.csv”。点击“打开”后界面如下图所示，左侧为所记录的试验记录，右侧为所选择条目的具体内容。

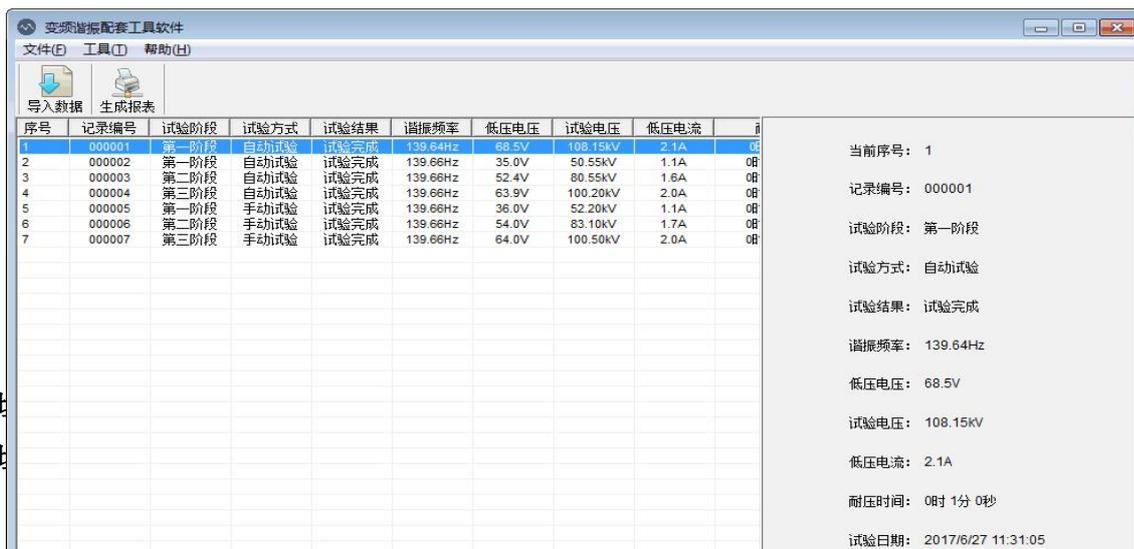

5. 如需要生成试验报告，点击所需要的条目，点击右上方的“生成报表”按钮。会弹出界面如下。

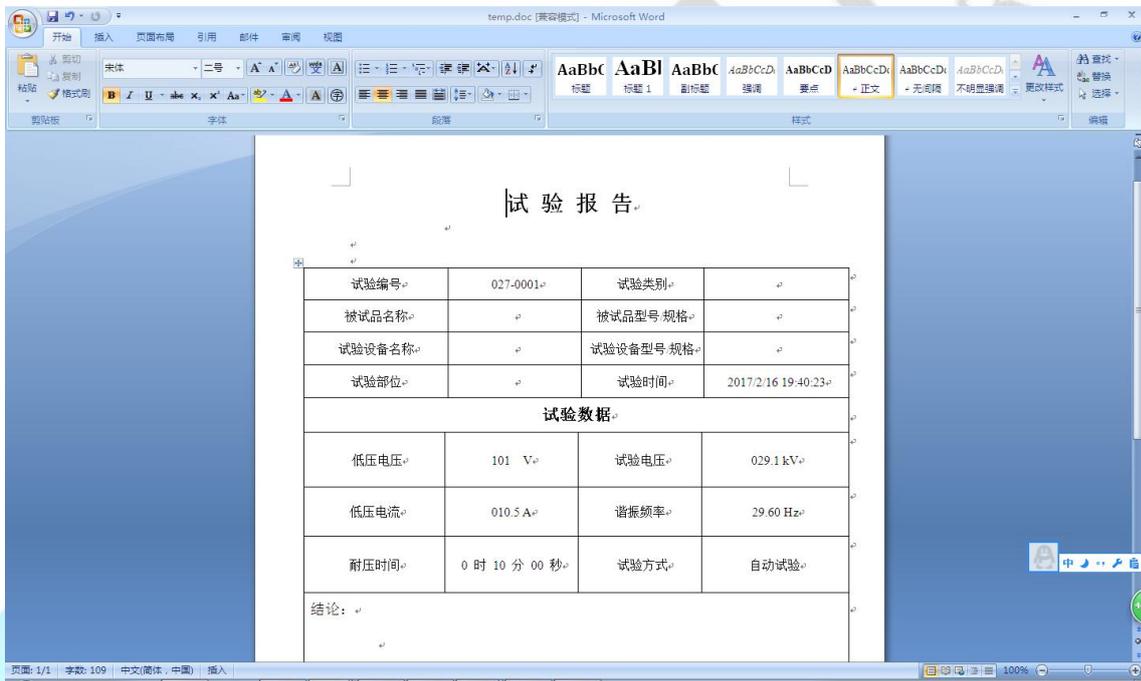

6. 此报告为word格式，可以在空白处填写相应内容，保存后进行打印。

第六章 常见故障排除

6.1 通用注意事项

1. 本试验设备应由高压试验专业人员使用，使用前应仔细阅读使用说明书，并经反复操作训练。

2. 操作人员应不少于 2 人。使用时应严格遵守本单位有关高压试验的安全作业规程。

3. 为了保证试验的安全正确，除必须熟悉本产品说明书外，还必须严格按国家有关标准和规程进行试验操作。

4. 各连接线不能接错，否则可导致试验装置损坏。

5. 本装置使用时，输出的是高电压或超高电压，必须可靠接地，注意操作安全。

6.2 常见故障原因及排除

1. 风扇不能启动

1) 急停、故障保护、失谐保护后，没有按“故障复位”；

2) 内部温度过高，功率元件热保护；

排除方法：关断仪器电源，将仪器静置 30 分钟左右，重新开启电源，按仪器面板上的“复位”键，再启动仪器。

如果依然不能启动风扇，请和厂家联系，不可拆卸仪器！

2. 自动调谐不能完成，找不到谐振点

现象：

调谐曲线完全是一条直线，调谐完成后仪器提示没有谐振点。

原因：

回路接地不好，试验回路接线错误，装置某一仪器开路。

排除方法：

1) 检查接地装置可靠，接地连接线是否有断开点；

2) 检查励磁变压器的高低电压线圈的通断；（低压绕组阻值；高压绕组阻值每个输出端对高压尾）



3) 检查每一只电抗器的通断；（每个绕组阻值）

4) 检查分压器的信号线的通断；（1孔对芯，2孔对外壳分别导通；1孔对2孔断开）

5) 检查分压器的高低压电容臂的通断；（高、低压电容量）

6) 装置自身升压时没有谐振点，还需要检查补偿电容器（选配）的通断；

如果所有部件正常，依然没有谐振点，请和厂家联系，不可拆卸仪器！

3. 不能升压到试验电压

现象：

1) 调谐曲线是一条直线，有较低的尖峰；

2) 试验时低压电压较高，高压却较低，甚至在没有升到试验电压时，低压电压已经到达额定电压，回路自动降压；

原因：

1) 电抗器与试品电容量不匹配，没有准确找到谐振点；

2) 试品损耗较高，系统Q值太低；

3) 励磁变压器高压输出电压较低；

4) 高压连接线过长或没有采用高压防电晕锡箔管；

排除方法：

1) 将补偿电容器（选配）并接入试验回路，加大回路电容量；

2) 尽可能将多只电抗器串联，提高回路电感量；

3) 提高励磁变压器的输出电压；

4) 干燥处理被试品，提高被试品的绝缘强度，减少回路的有功损耗；

5) 一般在设备较高电压输出时，采用高压防电晕锡箔管，或将普通高压输出

线改为较短的连线，一般不超过 5 米。

如果全部处理完后，依然不能解决问题，请和厂家联系，不可拆卸仪器！

第七章 相关资料

7.1 电力电缆交流耐压试验

采用频率范围为 20Hz-300Hz 的交流电压对电缆线路进行耐压试验，试验电压及耐受时间按表 1 要求。

表 1 橡塑电缆线路交流耐压试验电压和时间

| 额定电压 U_0/U (kV) | 试验电压 | 时间 (min) |
|-------------------|------------------------|----------|
| 18/30 及以下 | $2.5U_0$ (z 或 $2U_0$) | 5 (或 60) |
| 21/35-64/110 | $2U_0$ | 60 |
| 127/220 | $1.7U_0$ (或 $1.4U_0$) | 60 |
| 190/330 | $1.7U_0$ (或 $1.3U_0$) | 60 |
| 290/550 | $1.7U_0$ (或 $1.1U_0$) | 60 |

注：表 1 摘自《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006 P41

除以上国标之外，国内很多地方或企业也相应的出台了地方性试验标准或企标，中低压电缆试验电压为 1.6-2.0 倍的相电压，高压电缆试验电压一般都在 1.4-1.7 倍的相电压，具体根据各个地方标准略有不同。例如表 2 为国网公司企标：

表 2 交联聚乙烯电缆线路交流耐压试验电压和时间

| 额定电压 U_0/U (kV) | 试验电压 | | 时间 (min) |
|----------------------|--------------------------|-----------|----------|
| | 新投运线路或不超过 3 年的非新 投运线路 | 非新投运线路 | |
| 18/30 以下 | $2.5 U_0$ ($2U_0$) | $2U_0$ | 5 (60) |
| 21/35-64/110 | $2U_0$ | $1.6U_0$ | 60 |
| 127/220 | $1.7U_0$ | $1.36U_0$ | |
| 190/330 | | | |



| | | | |
|---------|--|--|--|
| 290/550 | | | |
|---------|--|--|--|

注：表 2 摘自国网公司《电力电缆线路试验规程》Q/GDW 11316-2014 P5

7.2 变压器交流耐压试验

7.2.1 交接试验标准

表 3 电力变压器交流试验电压参考表

| 系统标称电压 kV | 设备最高电压 kV | 交流耐受电压 kV | |
|--------------|--------------|-----------|---------|
| | | 油浸式电力变压器 | 干式电力变压器 |
| <1 | ≤1.1 | — | 2 |
| 3 | 3.6 | 14 | 8 |
| 6 | 7.2 | 20 | 16 |
| 10 | 12 | 28 | 28 |
| 15 | 17.5 | 36 | 30 |
| 20 | 24 | 44 | 40 |
| 35 | 40.5 | 68 | 56 |
| 66 | 72.5 | 112 | — |
| 110 | 126 | 160 | — |

表 4 额定电压 110(66)kV 及以上的电力变压器中性点交流耐压试验电压值 (kV)

| 系统标称电压 | 设备最高电压 | 中性点接地方式 | 出厂交流耐受电压 | 交接交流耐受电压 |
|--------|--------|---------|----------|----------|
| 66 | — | — | — | — |
| 110 | 126 | 不直接接地 | 95 | 76 |
| 220 | 252 | 直接接地 | 85 | 68 |
| | | 不直接接地 | 200 | 160 |
| 330 | 363 | 直接接地 | 85 | 68 |
| | | 不直接接地 | 230 | 184 |
| 500 | 550 | 直接接地 | 85 | 68 |
| | | 经小电阻接地 | 140 | 112 |
| 750 | 800 | 直接接地 | 150 | 120 |



注：表 3、表 4 摘自《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016 P78

7.2.2 预防试验标准

表 5 电力变压器交流试验电压值

| 额定电压 kV | 最高工作电压 kV | 线端交流试验电压值 kV | | 中性点交流试验电压值 kV | |
|---------|-----------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | 全部更换绕组 | 部分更换绕组或交接时 | 全部更换绕组 | 部分更换绕组或交接时 |
| <1 | ≤1 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 |
| 3 | 3.5 | 18 | 15 | 18 | 15 |
| 6 | 6.9 | 25 | 21 | 25 | 21 |
| 10 | 11.5 | 35 | 30 | 35 | 30 |
| 15 | 17.5 | 45 | 38 | 45 | 38 |
| 20 | 23.0 | 55 | 47 | 55 | 47 |
| 35 | 40.5 | 85 | 72 | 85 | 72 |
| 66 | 72.5 | 140 | 120 | 140 | 120 |
| 110 | 126.0 | 200 | 170 (195) | 95 | 80 |
| 220 | 252.0 | 360 | 306 | 85 | 72 |
| | | 395 | 336 | (200) | (170) |
| 330 | 363.0 | 460 | 391 | 85 | 72 |
| | | 510 | 434 | 230 | 195 |
| 500 | 550.0 | 630 | 536 | 85 | 72 |
| | | 680 | 578 | 140 | 120 |

注：表 5 摘自《电力设备预防性试验过程》DL/T 596-1996 P38

7.3 发电机交流耐压试验

7.3.1 交接试验标准

表 6 定子绕组交流耐压试验电压

| 容量 (kW) | 额定电压 (V) | 试验电压 (V) |
|-----------|-----------|------------------------------------|
| 10000 以下 | 36 以上 | $(1000+2U_n) \times 0.8$ ，最低为 1200 |
| 10000 及以上 | 24000 以下 | $(1000+2U_n) \times 0.8$ |
| 10000 及以上 | 24000 及以上 | 与厂家协商 |

注：表 6 摘自《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016 P10

地址：武汉市东西湖区吴北路 225 号孚特工业园

全国统一服务热线：027-83267669

网址：www.whhezi.com

邮箱：whhezi@163.com



7.3.2 预防性试验标准

表 7 定子绕组交流耐压试验

| | | | | | |
|----------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--|--------------------------------|
| 定子绕组 交流耐压 试验 | 1)大修前 2)更换绕组后 | 1)全部更换定子绕组并修好后的试验电压如下： | | 1)应在停机后清除污秽前热状态下进行。 处于备用状态时，可在冷状态下进行。氢冷发电机试验条件同本表序号3的说明1) 2)水内冷电机一般应在通水的情况下进行试验，进口机组按厂家规定，水质要求同本表序号3说明5) 3)有条件时，可采用超低频(0.1Hz)耐压，试验电压峰值为工频试验电压峰值的1.2倍 4)全部或局部更换定子绕组的工艺过程中的试验电压请参考相关资料 | |
| | | 容量 kW 或 kVA | 额定电压 U_n V | | 试验电压 V |
| | | 小于 10000 | 36 以上 | | $2 U_n + 1000$ 但最低为 1500 |
| | | 10000 及 以上 | 6000 以下 | | $2.5 U_n$ |
| | | | 6000~ 18000 | | $2 U_n + 3000$ |
| | | | 18000 以 上 | | 按专门协 议 |
| | | 2)大修前或局部更换定子绕组并修好后试验电压为： | | | |
| | | 运行 20 年及以下者 | | | $1.5 U_n$ |
| | | 运行 20 年以上与架空线路直接连接者 | | | $1.5 U_n$ |
| 运行 20 年以上不与架空线路直接连接者 | | $(1.3 \sim 1.5) U_n$ | | | |

注：表 7 摘自《电力设备预防性试验过程》DL/T 596-1996 P10

7.4 谐振装置容量选择

试验电流： $I = 2 \pi fCU \times 10^{-3}$ (A)

频率的选择(Hz)

- 1、发电机——50Hz，取 50Hz
- 2、变压器——45~65Hz，取 50Hz
- 3、GIS、开关、母线——30~300Hz，取 45Hz



4、电力电缆——30~300Hz，取 35Hz

电压的选择(kV)

按照规程要求，确定最高试验电压。

电容量的选择(μF)

根据被试品最大电容量确定

装置最大容量： $P=UI \times 1.25$ (kVA)



附录：技术方案

变频串联谐振试验成套装置

HZBP-54kVA/54KV

一、被试品对象及试验要求

1、10kV/300mm² 电缆 1km 的交流耐压试验，电容 $\leq 0.3755\mu\text{F}$ ，试验频率 30-300Hz，试验电压 22kV，试验时间 5min。

2、10kV 开关等电气设备的交流耐压试验，试验频率 30-300Hz，试验电压不超过 42kV，试验时间 1min。



3、35kV/300mm² 电缆 0.5km 的交流耐压试验，电容量 $\leq 0.0972\mu\text{F}$ ，试验频率 30-300Hz，试验电压 52kV，试验时间 60min。

二、工作环境

- 1、环境温度： $-15^{\circ}\text{C} - 45^{\circ}\text{C}$ ；
- 2、相对湿度： $\leq 90\%RH$ ；
- 3、海拔高度： ≤ 3000 米；

三、装置主要技术参数及功能

1. 额定容量：54kVA
2. 额定电压：27kV
3. 额定电流：2A
4. 测量精度：系统有效值 1.5 级
5. 工作频率：30-300Hz
6. 装置输出波形：正弦波
7. 品质因素：装置自身 $Q \geq 30$ ($f=45\text{Hz}$)
8. 波形畸变率：输出电压波形畸变率 $\leq 1\%$
9. 输入电源：单相 220 或三相 380V 电压，频率为 50Hz
10. 工作时间：额定负载下允许连续 60min；过压 1.1 倍 1 分钟
11. 温升：额定负载下连续运行 60min 后温升 $\leq 65\text{K}$
12. 保护功能：过压、过流、零位启动、系统失谐（闪络）等保护功能
13. 环境温度： $-20^{\circ}\text{C} - 55^{\circ}\text{C}$
14. 相对湿度： $\leq 90\%RH$
15. 海拔高度： ≤ 3000 米

四、设备遵循标准

GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T849.6-2004 《电力设备专用测试仪器通用技术条件

第 6 部分：高压谐振试验装置》

地址：武汉市东西湖区吴北路 225 号孚特工业园

全国统一服务热线：027-83267669

网址：www.whhezi.com

34

邮箱：whhezi@163.com



| | |
|----------------|-----------------|
| JB/T9641-1999 | 《试验变压器》 |
| GB10229 | 《电抗器》 |
| GB/T. 311-1997 | 《高压输变电设备的绝缘与配合》 |
| DL/T846-2004 | 《高电压测试设备通用技术条件》 |
| GB4793-1984 | 《电子测量仪器安全要求》 |
| GB2900 | 《电工名词术语》 |
| GB4208 | 《外壳防护等级》 |
| GB191 | 《包装贮运标志》 |
| GB/T16927-1997 | 《高电压试验技术》 |

系统的性能特点

- 1、充分利用我公司在电子测量技术和电磁兼容方面的优势，完全自主开发设计和生产该套设备所有组成部分包括：变频电源、激励变压器、浇注式高压电抗器和高精度电容分压器。
- 2、具备手动/自动模式、大屏幕显示、试验参数设置，并具有自动计时及操作提示功能。
- 3、具备多项保护功能，如：过压、过流保护、放电保护、失谐保护等。

五、装置容量确定

装置容量定为 54kVA，分两节电抗器，电抗器单节为 27kVA/27kV/1A/110H，

验证：1、10kV/300mm² 电缆 1km 的交流耐压试验，电容≤0.3755uF，试验频率 30-300Hz，试验电压 22kV，试验时间 5min。

使用两节电抗器并联， $L=110/2=55H$

试验频率： $f=1/2\pi\sqrt{LC}=1/(2\times 3.14\times\sqrt{55\times 0.3755\times 10^{-6}})=35.02Hz$

试验电流： $I=2\pi fCU_{试}=2\pi\times 35.02\times 0.3755\times 10^{-6}\times 22\times 10^3=1.82A$

2、35kV/300mm² 电缆 0.5km 的交流耐压试验，电容量≤0.0972uF，试验频率 30-300Hz，试验电压 52kV，试验时间 60min。

使用两节电抗器串联（互感系数 1.15）， $L=110\times 2\times 1.15=253H$

试验频率： $f=1/2\pi\sqrt{LC}=1/(2\times 3.14\times\sqrt{253\times 0.0972\times 10^{-6}})=32.09Hz$

试验电流： $I=2\pi fCU_{试}=2\pi\times 32.09\times 0.0972\times 10^{-6}\times 52\times 10^3=0.96A$

满足实验要求。

试验时设备使用关系列表



| 被试品对象 | 组合方式 | 电抗器选择 (33.75kVA/27kV 四节) | 激励变压器 输出端选择 | 试验电压 (kV) |
|----------------------------------|------|-----------------------------|----------------|--------------|
| 10kV/300mm ² 电缆 1km | | 使用两节电抗器并联 | 1.5kV | ≤22kV |
| 10kV 开关等电气设备 | | 使用两节电抗器串联 | 3kV | ≤42kV |
| 35kV/300mm ² 电缆 0.5km | | 使用电抗器两节串联 | 3kV | ≤52kV |

六、系统配置及其参数

(一) 变频电源 HZBP- 4kW 1 台

- 1) 额定输出容量：4kW
- 2) 工作电源：220/380±10%V（单/三相），工频
- 3) 输出电压：0 - 400V
- 4) 额定输入电流：10A
- 5) 额定输出电流：10A
- 6) 电压分辨率：0.01kV
- 7) 电压测量精度：1.5%
- 8) 频率调节范围：30 - 300Hz
- 9) 频率调节分辨率：≤0.1Hz
- 10) 频率稳定度：0.1%
- 11) 运行时间：额定容量下连续 60min
- 12) 温升：额定容量下连续运行 60min 元器件最高温度≤65K
- 13) 噪声水平：≤50dB
- 14) 尺寸（长宽高 mm）：400×280×400
- 15) 重量：约 10kg

(二) 激励变压器 HZJL-3kVA/1.5/3kV/0.4kV 1 台

- 1) 额定容量：3kVA
- 2) 输入电压：0-400V
- 3) 输出电压：1.5/3kV
- 4) 结构：干式
- 5) 尺寸（长宽高 mm）：450×330×430
- 6) 重量：约 35kg

(三) 高压电抗器 HZDK- 27kVA/27kV 2 节

- 1) 额定容量：27kVA;

- 2) 额定电压：27kV
- 3) 额定电流：1A
- 4) 电 感 量：110H/单节
- 5) 品质因素： $Q \geq 30$ ($f=45\text{Hz}$)
- 6) 结 构：干式
- 7) 尺寸（内径高 mm）： $\varnothing 282 \times 435$
- 8) 重 量：约 45kg

(四) 电容分压器 FRC-2500pF/60kV

1 套

- 1) 额定电压：60kV
- 2) 高压电容量：2500pF
- 3) 介质损耗： $\text{tg} \sigma \leq 0.5\%$
- 4) 分 压 比：1000：1
- 5) 测量精度：有效值 1.5 级
- 6) 尺寸（内径高 mm）： $\varnothing 140 \times 500$
- 7) 重 量：约 6kg

。

七、 供货清单一览表
(一)主要部件一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
|----|---------|-------------------------------|----|----|---|
| 1 | 变频电源控制箱 | HZBP-4kVA/220V/380 V | 台 | 1 | 4kVA, 30~300Hz |
| 2 | 激励变压器 | HZJL-3kVA/1.5kV/3k V/0.4kV | 台 | 1 | 3kVA, 30~300Hz, 15min 输出电压:1.5kV;3kV |
| 3 | 高压谐振电抗器 | HZDK-27kVA/27kV | 台 | 2 | 27kV, 1A |
| 4 | 电容分压器 | FRC-60kV/2500pF | 台 | 1 | 60kV, 2500pF, 精度 1.5 级, 纯交流 |

(二) 设备附件及相关资料一览表

| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|-----|-------|----|----|----|
|----|-----|-------|----|----|----|



| | | | | | |
|---|-----------|---------------|---|---|--|
| 1 | 防雨防尘罩 | 按设备尺寸配套 | 只 | 2 | |
| 2 | 试验线 | 按设备成套 需要配置 | 包 | 1 | |
| 3 | 出厂试验报告 | | 份 | 1 | |
| 4 | 成套装置使用说明书 | | 份 | 1 | |
| 5 | 产品合格证 | | 份 | 1 | |
| 6 | 装箱清单 | | 份 | 1 | |

售后服务和质量承诺书

为了更好的服务用户，做好及时的使用指导和售后服务，武汉赫兹电力设备有限公司以“技术领先、质量可靠、轻便易用”为产品宗旨和“快速响应、达到满意、超过期望”为服务宗旨，保证用户在购买、使用、维护产品的每一个过程中都有非常完美的客户体验。

一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均符合国家标准及行业标准。
- 2、我公司所提供的产品在质保期内如果存在质量问题，我公司保证全力解决，达到用户满意。

二、产品的质保：

自整机收到货后壹个月内包退，叁个月内包换，并提供壹年免费维修，终身维护服务。在仪器的使用年限内，本公司将长期提供仪器的维护、使用培训、软件升级、配件供应等相关服务。

三、售后服务能力：

地址：武汉市东西湖区吴北路 225 号孚特工业园

全国统一服务热线：027-83267669

网址：www.whhezi.com

邮箱：whhezi@163.com



1. 在设备的设计使用寿命期内，我公司承诺保证设备的正常使用。壹年内出现故障免费保修，超过壹年或因用户使用不当造成损坏，仍免费提供技术服务，如需更换零部件，仅收取材料成本费。
2. 仪器在质保期内如出现故障，请及时与本公司联系，我们将根据情况采取下列措施之一为您服务：返厂维修 上门维修 更换新仪器 提供应急备品

四、服务管理制度及体系：

- 1、**售前服务：** 免费向用户提供技术资料，安排客户对我公司进行考察。
- 2、**售中服务：** 为防止用户选型不当而造成不必要的损失，我公司为用户提供专业的技术选型和指导。在发货前公司会拍摄专业的产品操作视频进行指导，确保正确使用该产品，同时也可以通过电话、视频进行技术交流，让用户用得安心。
- 3、**售后服务：** 我公司在 2 小时内响应维护服务，24 小时技术支持，可以通过电话、视频进行指导，为更好的做产品售后服务工作，及时接收用户反馈的问题，公司设有专门的售后服务电话：**027-83267669**，有专业人员接听并及时做好反馈记录，并提供解决问题的办法。如有需要到现场指导的，公司会根据客户实际情况（本省之内）24 小时内到达现场处理，外地（外省）48 小时到达现场处理，安排相关专业人员到指定地点进行及时指导。除此之外，我公司将定期回访客户的使用情况，提供专业的技术支持，做好回访记录。
- 4、**售后服务申明：** 本公司所提供的技术支持服务均为免费服务。